




## キュービクルの扉を開閉する際は

キュービクルおよび変電所内は  
6,600 ボルトの電気が通電しており

**危険**です。

キュービクルの扉を開閉する際は  
電気主任技術者にご連絡をお願いします。

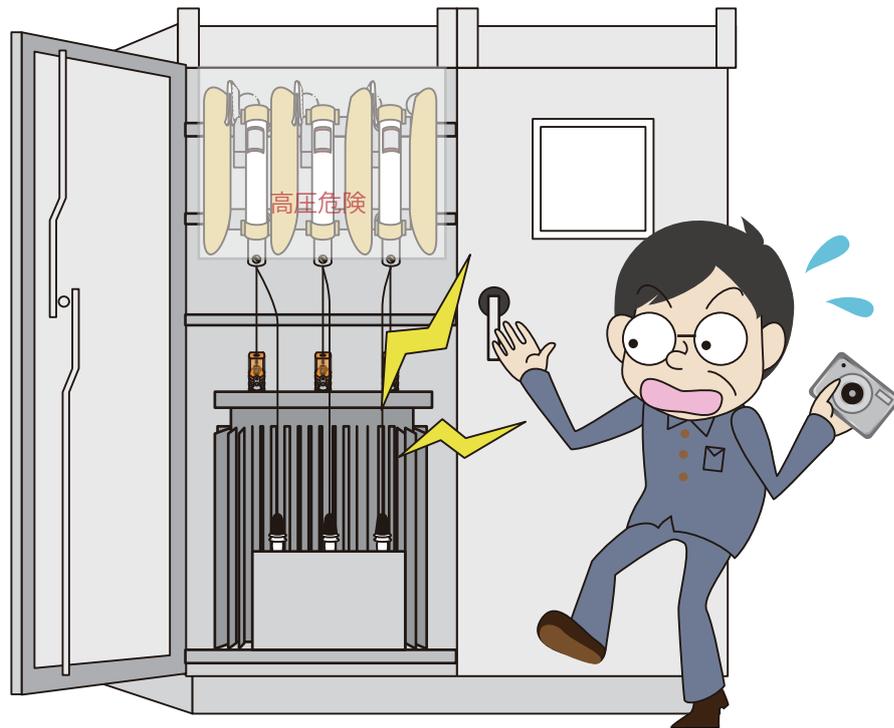

過去、感電事故が発生した事例

・ PCB 含有機器の調査 ・ 設備の状況確認 ・ 機器の写真撮影

24時間  
緊急連絡先

**0120-81-2499**

ハイ、

24時間

救急センター



201703